


ETAP I

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
1.27	POKÓJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1.28	KOMUNIKACJA
1.29	KUCHENKA ODDZIAŁOWA
1.30	DYZURKA PIELĘGNIAREK
1.31	POKÓJ PRZYGOTOWANIA LEKÓW
1.32	SALA CHORYCH
1.33	ŁAZIENKA
1.34	SALA CHORYCH
1.35	SALA CHORYCH
1.36	ŁAZIENKA
1.37	SALA CHORYCH
1.38	POKÓJ ZABIEGOWY
1.39	KOMUNIKACJA
1.40	POM. PORZĄDKOWE
1.41	MAG. SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
1.42	BRUDOWNIK
1.43	POM. SOCJALNE
1.44	POKÓJ BADAŃ REHABILITANTÓW
1.45	WC PRACOWNIKÓW

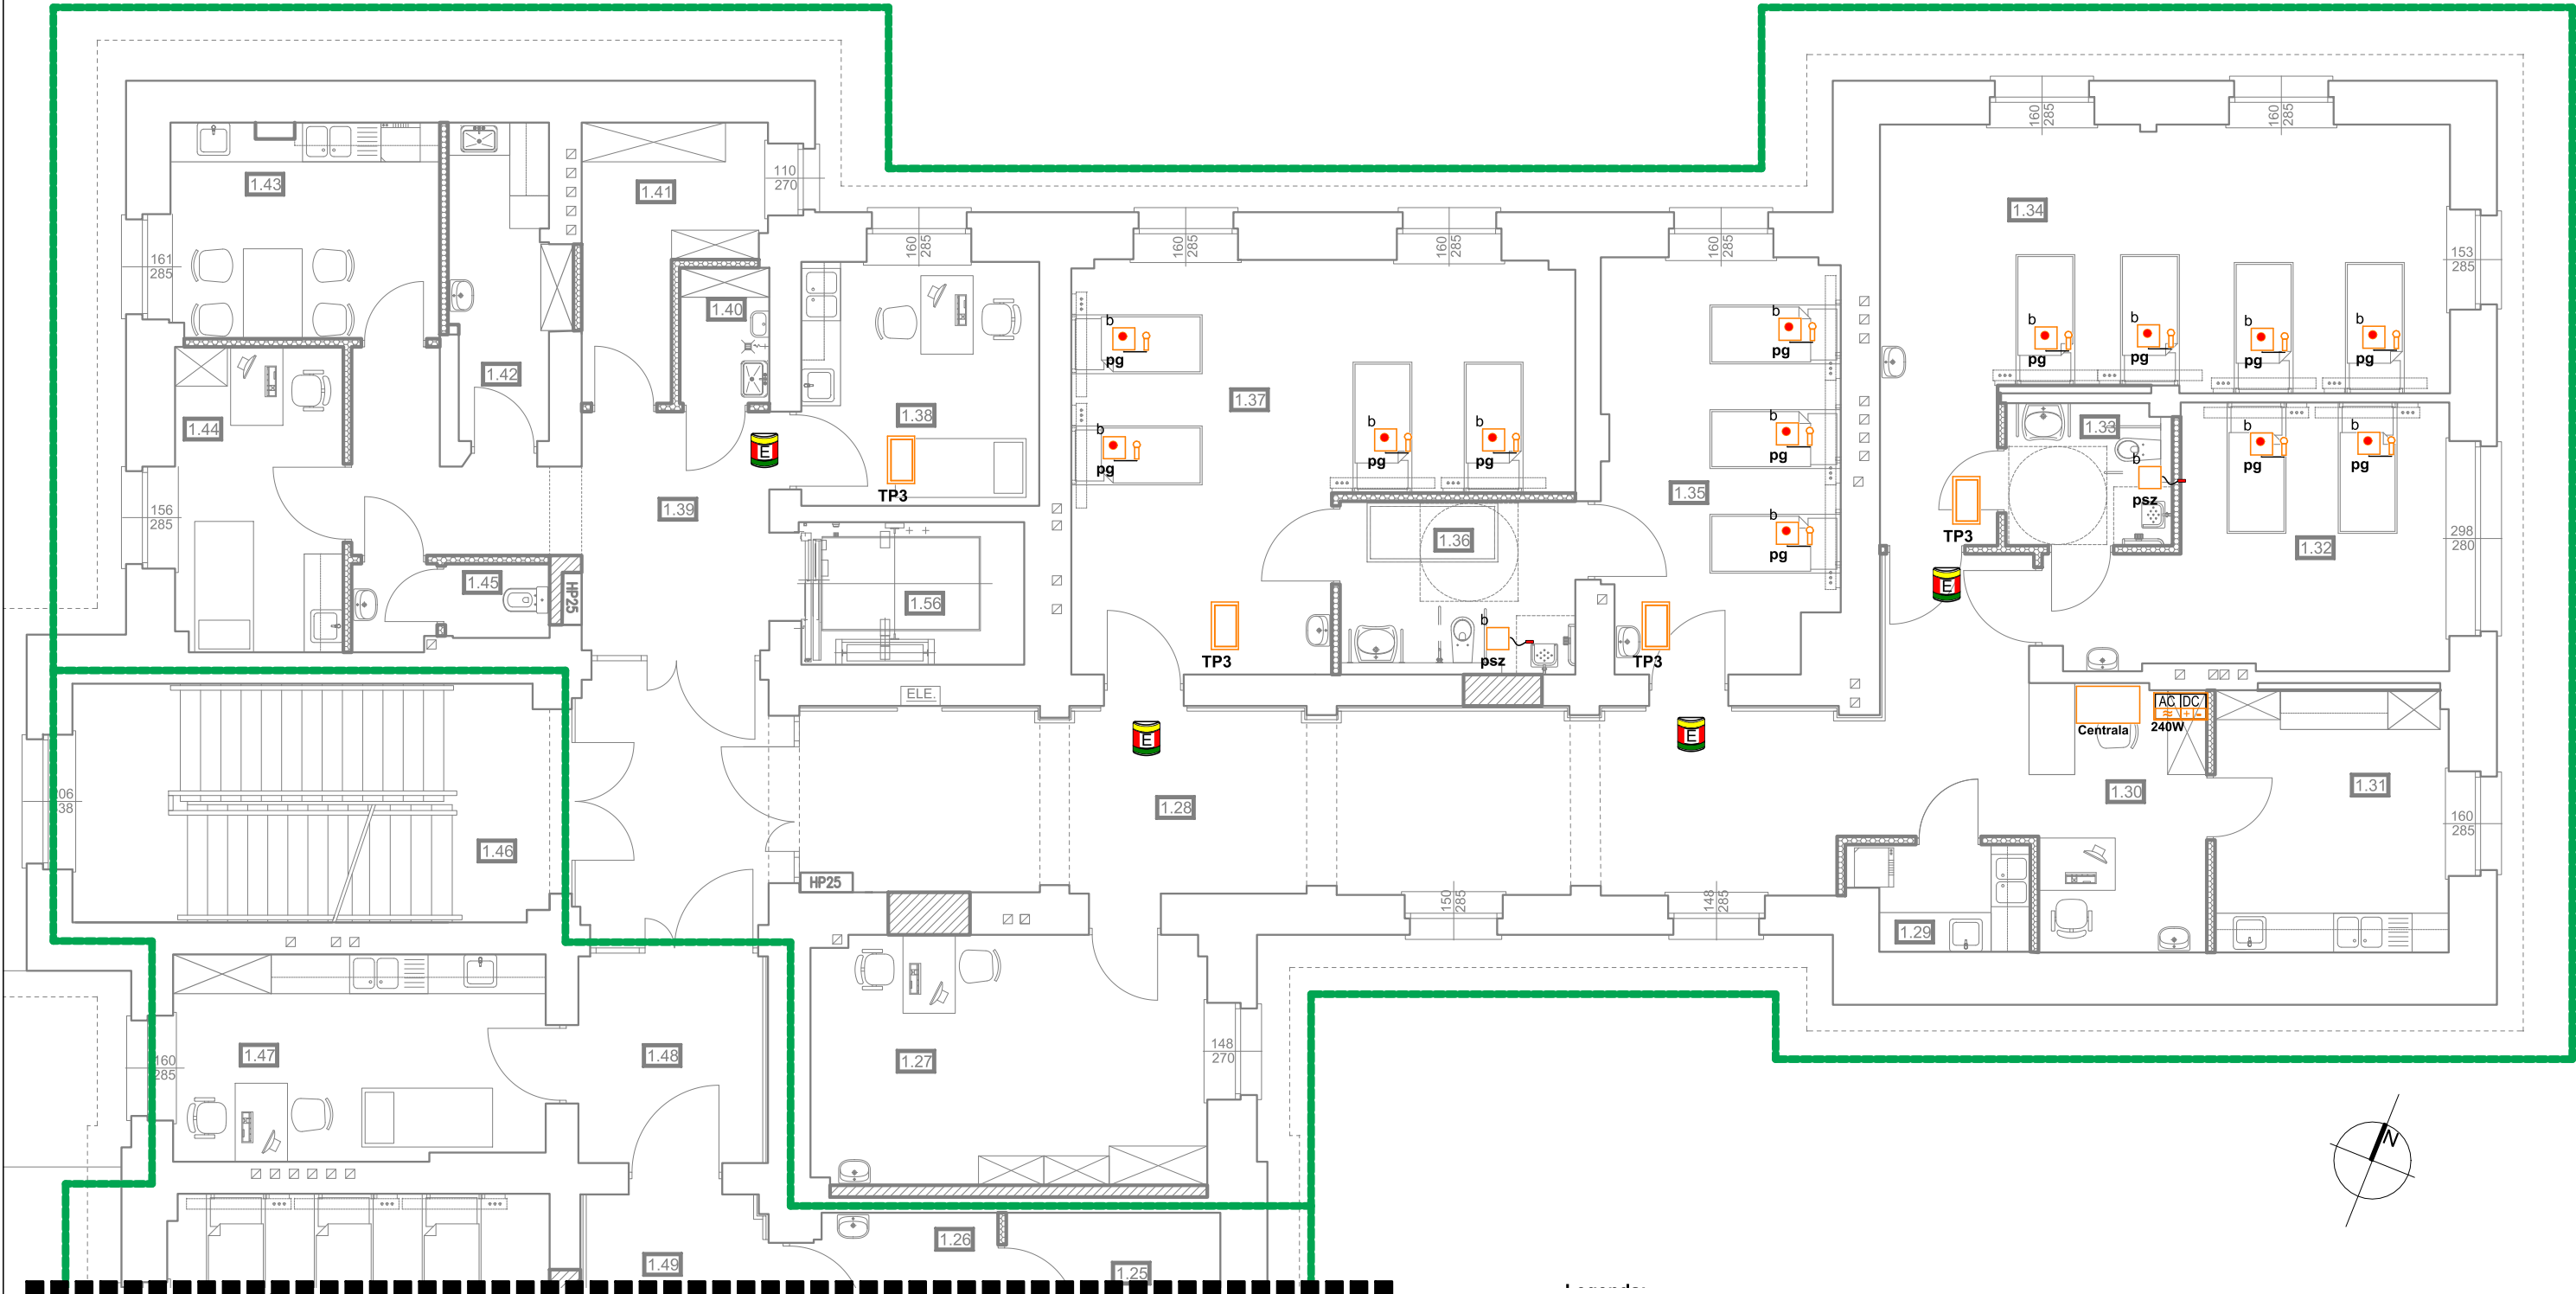

Legenda:


Optyczno-magistralny system przywoławczy
CareMed

- Centrala
montaż h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek
(puszka), (ramka)]
- Terminal Pacjenta TP2- z wezw. lek i wyśw LCD
, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- Terminal Pacjenta TP3 - z wezw. lek
, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory,
montaż 2,2m

- Przycisk przywoławczy sznurkowy,
(bus) - montaż 2,2m
- Przycisk przywoławczy,
(bus) - montaż 0,7-1,5m
- Przycisk kasujący,
(bus) - montaż 0,7-1,5m
- Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem
(bus) + manipulator

- Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,
10A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 8 jednostek szerokości
- Centrala oddziałowa,
, montaż na szynie DIN
Wymiar: 6 jednostek szerokości

- przewód typu: YTKSY 3x2x0,8mm
- przewód typu: YTKSY 3x2x0,5mm
- przewód typu: OMY 2x1,5mm2

 FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA 92-208, ul. Niciarniana 2/6 tel. (0 42) 632-23-73	BRANŻA INSTAL. EL.		
	TYTUŁ RYSUNKU RZUT PIĘTRA- INSTALACJA PRZYZYWOWA- ETAP I		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA PAWILONU "B" NA TERENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. KAROLA JONSCHEA W ŁODZI Łódź, ul. Milionowa 14, dz. nr ew. 168/9, obręb W-25	IMIE I NAZWISKO tech. Andrzej Goszczyński	UPR. BUD. 372/94/WŁ	PODPIS
	SPRAWDZAJĄCY inż. Piotr Pietrzak	372/94/WŁ	
NR RYS. E-13	SKALA 1:100	DATA październik 2019	STRONA